


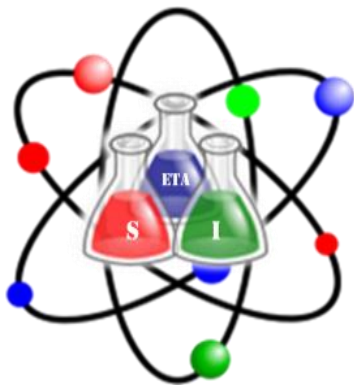

ETASI – Empresa Tratamento de Água de Santa Isabel - SP. Análise de Potabilidade e Outorga.

CERTIFICADO DE QUALIDADE

01/06 a 31/06/2020.

Portaria 2914/11 – CAP.V Art.30 §1, CAP.V Art.34, CAP.V Art. §1 - Frequência mínima de amostragem para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento e Sistema de distribuição (rede e reservatórios)
parâmetro Tipo de manancial é cada 02hs00min.

ANALISE EXIGIDA - Cor, turbidez, ph, Cloro, Flúor.

A CADA 2 hs - são coletadas amostras para análises diária.

Este controle interno de abastecimento, tornando água potável para consumo humano.

Parâmetro	Unid.	Avenida Um (01)	Avenida Dez(10)	Avenida Vinte (20)	Quiosque Família	Refeitório Viveiro	Padrão *VMP
COR	uH	5	5	5	5	5	Máx. 15
TURBIDEZ	NTU	0,33	0,40	0,30	0,33	0,29	Máx. 5
pH	visu	7.33	7.29	7.31	7.28	7.29	6.0 – 9.5
Cloro	Mg/l	0,20	0,26	0,22	0,25	0,24	Máx. 2,0
FLUOR	Mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	Máx.1,5

***VMP** – Valor Máximo Permitido. **RESULTADO** Amostra analisada, DENTRO DOS PADRÕES estabelecidos pela

Portaria Ministério da Saúde 2914/11 quanto aos produtos analisados.

Volume/Horas Tratado na ETA: **138** hs x 45.7 l/h = **6.306 m3**

Total de saída ETA.

Modulo I - saiu - 05662 - 05217 4.450 m3

Modulo II - saiu - 62930 - 61774 1.560 m3

Modulo III - saiu - 02175 - 01926 249 m3

Total de saída ETA mod I, II, III **6.010 m3**

Total = **6.010** m3 saídas mod. I, II, III + **140 m3** lavagens filtro + **1.30 m (156 m3)** reservatório -

Total tratado – **6.30 m3**

ETASI – Empresa de Tratamento de Água

EUGENIO PACELI DE TOLEDO